

経営比較分析表（令和5年度決算）









宮城県 美里町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)
-	65.24	29.17	92.14	3,740




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
23,195	74.99	309.31
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
6,719	6.96	965.37

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

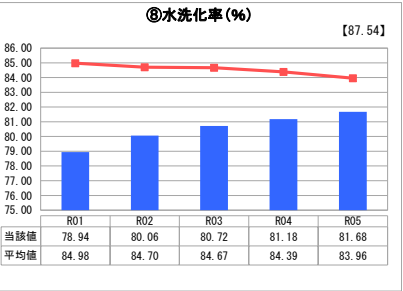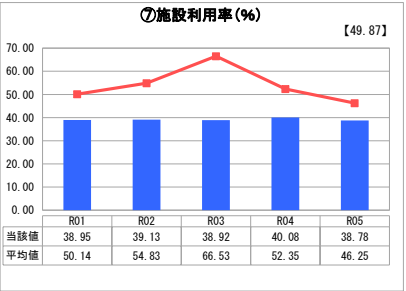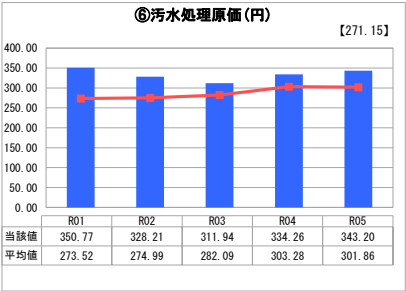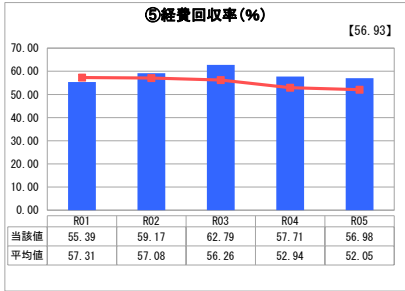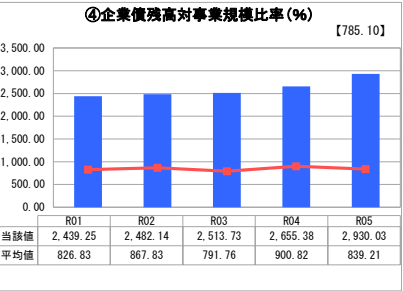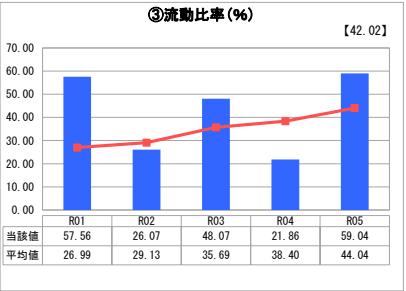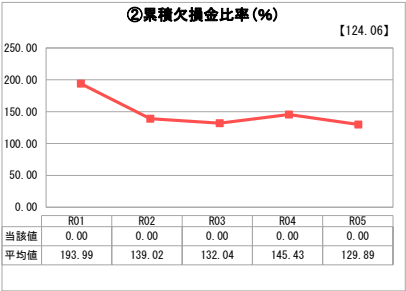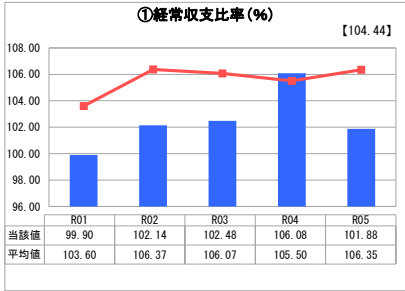

2. 老朽化の状況

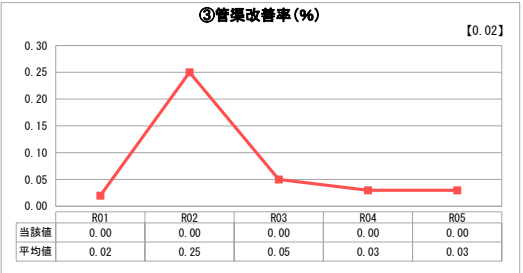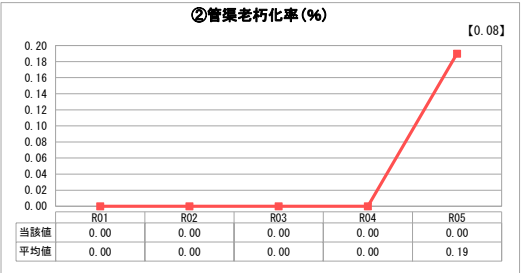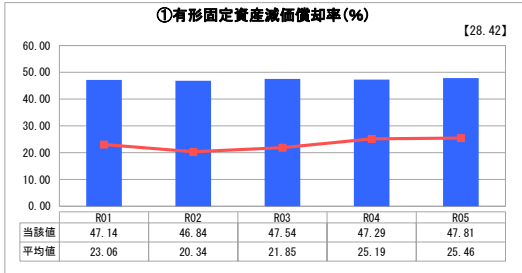

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

③流動比率について
過去の企業債の償還終了に伴い翌年度元金償還金が減少していることから、前年度より指標が改善しているが、100%を下回っている。今後も元金償還金は減少する見込みであることから、今後の指標の改善が見込まれる。

④企業債残高対事業規模比率について
雨水施設の整備に伴い、前年度より増加している。企業債残高は以後減少する見込みであり、令和6年度から使用料を改定したことから、今後の指標の改善が見込まれる。

⑤経費回収率について
類似団体平均値を上回っているが、100%を下回っている。令和6年度に使用料を改定したことから、今後の指標の改善が見込まれる。

⑥汚水処理原価について
類似団体平均値を上回っている。汚水の収集搬送は、真空流送方式を採用しているため、自然流下方式に比べ、コストが高くなっている。

⑦施設利用率について
類似団体平均値及び全国平均を下回っている。処理区域の統合及び処理施設のダウンサイジングの検討を行う。

⑧水洗化率について
類似団体平均値及び全国平均を下回っている。未接続者に対しさらなる普及活動に努める。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率について
処理施設の機器が耐用年数を迎えようとしているため、最速整備構想及び維持管理適正化計画に基づく機能強化事業により更新を行っている。今後も計画的に更新を行う。

全体総括

短期的な課題としては、経費回収率及び水洗化率の向上が挙げられる。

令和6年度から使用料の改定を行ったことから、経費回収率の改善が見込まれる。水洗化率の向上についても、未接続者に対し、さらなる普及活動に努める。

中長期的な課題としては処理区域の統合及び処理施設のダウンサイジングが挙げられる。

現在、最速整備構想及び維持管理適正化計画に基づく機能強化事業により、処理施設ごとにダウンサイジングを踏まえた機器更新を行っている。今後実施する処理施設の維持管理適正化計画においても、処理区域の統合及び処理施設のダウンサイジングの検討を行う。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のための類似団体平均値及び全国平均を算出しています。